



Gamma produzione

2380-700807010	EASY 9 MX Display
-----------------------	--------------------------

Descrizione

Regolatore digitale compatto in contenitore 9 moduli DIN, liberamente programmabili e multi porta Modbus RTU, in grado di svolgere articolate funzioni. Il modulo è dotato di ingressi universali configurabili via software e relè di potenza per creare qualsiasi applicazione complessa di automazione e supervisione.


La flessibilità di comunicazione attraverso bus Rs485 e Rs485 / Ethernet permette di adattarsi a qualsiasi soluzione installativa. La scheda può essere equipaggiata di display grafico 98x64 punti.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24 Vcc / 24 Vca $\pm 10\%$, 50/60Hz, max 600 mA
Ingressi	<ul style="list-style-type: none"> • n. 8 universali (0...10 Vcc, 2..10 Vcc, 0..20 mA, 4..20mA, lettura contatto pulito, Pt1000, NTC) • n. 3 lettura contatti puliti o funzioni contaimpulso
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> • n. 8 relè 5A 220 Vca, contatti privi di potenziale • n. 4 analogiche, comandi modulanti 0...10 Vcc • n. 1 alimentazione ausiliaria 5 Vcc, max 160 mA
Campi di misura/risoluzione sonde integrate	<p>-30...200°C / $\pm 0,3$ °C (Pt1000)</p> <p>-20...150°C / dipende dal valore di β (NTC 10 kOhm)</p>
Bus di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> • n. 2 RS485 Modbus TRU (master/slave) • n. 1 RS485/RS232 Modbus RTU (master/slave) • n. 1 Ethernet 10/100 Mbit/s Modbus RTU TCP/IP
Conessioni	<ul style="list-style-type: none"> • n. 2 morsetti a vite estraibili • n. 4 morsetto a vite fisso • n. 1 plug RJ45
Condizioni ambientali di funzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • temperatura 0...50 °C • umidità 10...95%, UR senza condensa
Stoccaggio	-20...50 °C
Montaggio	Montaggio su guida DIN
Dimensioni (LxPxH)	9 moduli DIN
Imballo: peso / dimensioni	380 g / 180 x 70 x 130 mm
Grado di protezione	IP 20

Legenda					
M1	PWR	Alimentazione, il segno + indica il positivo con alim. Vcc o la fase con alim. Vca	M6	K2-K2	Contatto Relè 5 A
M1			M6	K3-K3	Contatto Relè 5 A
M2	2B	Porta seriale 2 – segnale B RS485	M6	K4-K4	Contatto Relè 5 A
M2	2A	Porta seriale 2 – segnale A RS485	M7	5V	Uscita alimentazione 5 Vcc 100 mA max
M2	CC	Porta seriale 1 – GND RS232	M7	I1 / I3	Ingresso digitale per contatto pulito
M2	TA	Porta seriale 1 – Rx RS232 / segnale A RS485	M7	IC	Polo comune ingressi digitali
M2	RB	Porta seriale 1 – Tx RS232 / segnale B RS485	M7	Y1 / Y4	Uscita analogica 0...10 Vcc
M2	3B	Porta seriale 3 – segnale B RS485	M7	YC	Polo comune uscite analogiche
M2	3A	Porta seriale 3 – segnale A RS485	ETH		Connettore Ethernet RJ45 (solo vers. MX)
M2	4 - 7	Connessioni per aggiornamento firmware	EXP		Connettore per schede di espansione
M3	UC	Polo comune ingressi universali	T2		Pulsante di reset
M3	U1 – U8	Ingressi Universali (Pt1000, NTC10k, digitale, 0-10 Vdc, 0-20 mA)	Led 1		Led di allarme (solo se display non presente)
M4	K5-K5	Contatto Relè 5 A	Led 2		Led presenza rete Ethernet (solo versione senza display)
M4	K6-K6	Contatto Relè 5 A	Led 3		Led di stato (solo versione senza display)
M5	K7-K7	Contatto Relè 5 A	Led 4		Led di reset (libero) (solo versione senza display)
M5	K8-K8	Contatto Relè 5 A	DIP		Dip Switch configurabile (solo versione senza display)
M6	K1-K1	Contatto Relè 5 A	ISP		Connettore di configurazione via jumper

N.led	Stato led	funzione
Led 1	Accesso lamp.	Errore esecuzione della logica di programma
	Spento	Nessun errore
Led 2	Acceso	Rete ethernet operativa
	Spento	Mancanza rete ethernet
Led 3	Lamp. lento	Logica di programma ferma
	Lamp. veloce	Logica di programma in funzione
Led 4	Acceso	Riferirsi al manuale VISIPROG. Se T2 premuto, segnala l'attività di reset.
	Lampeggiante	
	spento	

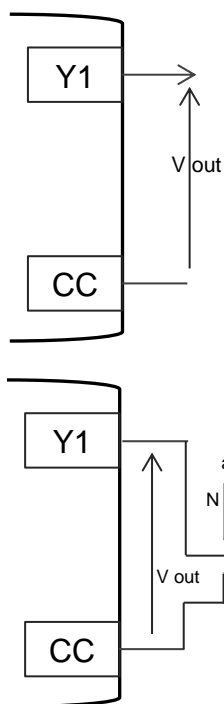

USCITE ANALOGICHE

Il dispositivo consente di generare segnali modulanti 0...10Vcc tra il polo comune YC ed il relativo polo di uscita Y.



Nel caso di cablaggio di servomotori a tre poli ed alimentati con tensione alternata 24 Vca e comando modulante in tensione, è necessario connettere il neutro dell'alimentazione con il comune della tensione di comando 0..10Vcc. Un cablaggio errato può causare un danneggiamento del dispositivo. A fianco uno schema esemplificativo con connessione di un servomotore alla prima uscita modulante Y1.

Cablaggi bus seriali

Comunicazioni seriali RS485

Il dispositivo è dotato di tre porte di comunicazione seriale:

RS1	polo TA -> RS232Tx polo RB -> RS232 Rx polo CC -> RS232 GND	polo TA -> RS485 A polo RB -> RS485 B
RS2 RS3	Polo 2/3A -> RS485 A polo 2/3B -> RS485 B	

La porta RS1 è configurabile via jumper come porta RS232 o RS485, mentre la RS2/RS3 è una porta solo RS485. Il protocollo di comunicazione per entrambe le porte è Modbus RTU. I principali parametri della comunicazione sono selezionabili mediante l'apposito software di programmazione.

Porre attenzione nel connettere tutti i rispettivi segnali correttamente alla linea di comunicazione, siano essi a 2 poli RS485 o a 3 poli RS232.

Assicurarsi che l'ultimo dispositivo connesso al bus RS485 sia dotato di un resistore di terminazione da 120 Ohm inserito. Qualora non fosse disponibile la terminazione provvedere ad inserire tra i poli "A" e "B" del bus un resistore esterno da 120 Ohm 1%.

Utilizzare cavi di connessione, schermati con connettori twistati conformi alle rispettive norme EIA RS-232 o EIA RS-485. Si raccomanda l'uso di cavo Belden 8162 (RS232) o di cavo Belden 9841 (RS485), Belden 9844 oppure ITC Vc8BU 2x1,5+3x0,35.

	SCHEDA TECNICA		ST.016.15		
	CENTRALINA EASY 9 MX DISPLAY				
	Rev	Data	Pag		
0	02/15	7 di 9			

Comunicazioni Ethernet TCP/IP

La versione MX è dotata di una porta 10/100 Mbit con protocollo Modbus RTU. Le principali caratteristiche della comunicazione sono selezionabili mediante l'apposito software di programmazione.



Utilizzare esclusivamente cavi precablati UTP CAT5E o CAT6 con plug RJ45. Qualora fosse necessario cablare i plug in cantiere, porre attenzione nel rispettare la piedinatura corretta. Una errata connessione potrebbe danneggiare irrimediabilmente il funzionamento della porta di comunicazione

Riferimenti normativi

Direttiva 2004/108/CE - "Per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica"

Norme relative ai test di Emissione

- **CEI EN 55022** - "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura" - Terza edizione – Giugno 1999 + Variante V1:2001.
- **CEI EN 61000-6-3** - Immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
- **CEI EN 61000-6-4** - Emissioni per gli ambienti industriali.

Norme relative ai test di Immunità

- **CEI EN 55024** - "Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di immunità - Limiti e metodi di misura" – Prima edizione – Aprile 1999.
- **CEI EN 61000-6-1** - Immunità per ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera.
- **CEI EN 61000-6-2** - Immunità per gli ambienti industriali.

Trattamento dei rifiuti














Informazione agli utenti per il corretto trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

In riferimento alla Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 e alle relative normative nazionali di attuazione, si informa il Cliente che:

- sussiste l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
- per lo smaltimento vanno utilizzati i sistemi di raccolta pubblici o privati previsti dalla leggi locali. È inoltre possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura a fine vita in caso di acquisto di una nuova;
- questa apparecchiatura può contenere sostanze pericolose: un uso improprio o uno smaltimento non corretto potrebbe avere effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il simbolo (contenitore di spazzatura su ruote barrato) riportato sul prodotto o sulla confezione e sul foglio istruzioni indica che l'apparecchiatura è stata immessa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che deve essere oggetto di raccolta separata;
- in caso di smaltimento abusivo dei rifiuti elettrici ed elettronici sono previste sanzioni stabilite dalle vigenti normative locali in materia di smaltimento/trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

	SCHEDA TECNICA		ST.016.15		
	CENTRALINA EASY 9 MX DISPLAY		Rev	Data	Pag
			0	02/15	8 di 9

Avvertenze

-  Si raccomanda di leggere attentamente il presente libretto prima di installare il modulo e comunque prima della messa in servizio del modulo stesso.
-  La garanzia per un buon funzionamento e di rispondenza delle performance descritte del prodotto al servizio previsto, è strettamente dipendente dalla corretta applicazione di tutte le istruzioni che sono contenute in questa scheda tecnica e ad una buona progettazione software della logica di impianto.
-  La presente scheda tecnica costituisce parte integrante del prodotto acquistato e deve essere consegnato agli operatori del settore incaricati del montaggio. Questa documentazione tecnica comprende tutte le informazioni necessarie per il buon utilizzo e la migliore conservazione del prodotto.
-  Si raccomanda di far installare l'apparecchiatura da personale qualificato e formato in modo opportuno. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per il montaggio, il controllo e la manutenzione può causare danni alle persone ed all'apparecchiatura stessa.
-  Per garantire un funzionamento corretto e sicuro del dispositivo, è importante sottoporlo ad una manutenzione periodica da parte di un installatore o di una società autorizzata.
-  I componenti di questi moduli possono oltanto essere sostituiti con componenti di fabbrica originali. Qualsiasi intervento non esplicitamente autorizzato sui componenti o parti interne, nonché su tutti gli accessori forniti a corredo, comporta la decadenza della responsabilità del costruttore.
-  I prodotti sono costruiti rispettando le più rigorose attenzioni qualitative e le tecniche dello stato dell'arte, questo tuttavia non garantisce che tutti gli aspetti del prodotto e del relativo software di programmazione corrispondano a tutte le specifiche dell'applicazione finale. Il Cliente (costruttore, progettista, system integrator o installatore dell'equipaggiamento finale) si assume ogni responsabilità e rischio in merito all'installazione / programmazione / configurazione del prodotto per il raggiungimento dei risultati previsti.
-  Ogni prodotto, in relazione al suo avanzato livello tecnologico, necessita di una fase di qualifica / configurazione / programmazione / messa in funzione affinché possa funzionare al meglio per l'applicazione specifica. L'assenza da parte dell'operatore di una adeguata fase di studio può generare malfunzionamenti nei prodotti finali di cui il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile.
-  Per migliorare la lettura in ambienti particolarmente disturbati da dispositivi di potenza (driver per motori in c.c./c.a. contattori ecc.) è buona norma seguire le seguenti precauzioni: usare cavi schermati, tenere sempre i cavi di collegamento più corti possibile, effettuare una canalizzazione separata tra segnali dei sensori e conduttori portanti di potenza, collegare tutte le calze metalliche dei cavi di collegamento con le sonde solo all'arrivo sul dispositivo lasciandole scollegate in partenza (correnti parassite sugli schermi possono indurre disturbi che rendono la lettura incerta).
-  Evitare che i circuiti elettronici si bagnino. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. In ogni caso il prodotto va usato o stoccato in ambienti che rispettano i limiti di temperatura ed umidità specificati.
-  Non installare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiarli e deformare o fondere le parti in

